



安徽迈峰检测技术有限公司


检测报告

No: AHMF-WT-202008143

项目名称 室内空气

委托单位 安徽建筑大学城市建筑学院

检测类别 委托检测

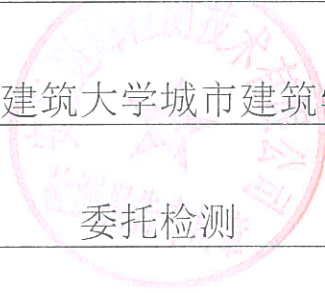


检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出。
- 二、联系方式：(TEL) 0551-65358397
- 三、检测地点：安徽省合肥市高新区潜水东路 16 号合肥珍华木制品有限公司厂房房屋 02 栋 8 套房西边。
- 四、本报告中安徽迈峰检测技术有限公司 CMA 标识和检测报告专用章无效。
- 五、对委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。*无法复现的样品,不受理申诉。
- 六、本报告不得涂改、增删。
- 七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 八、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应有我公司加盖报告专用章予以确认。
- 九、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

检测报告

样品类别	室内空气	样品来源	自送样
样品数量	24	样品状态	气
受检单位	安徽建筑大学城市建筑学院		
委托单位	安徽建筑大学城市建筑学院		
采样地点	项目区	收样人员	蔡梦影
采样时间	2020.08.22	样品检测日期	2020.08.22-08.23

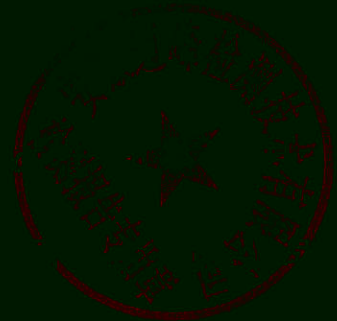

检测结果附页

检测结果 (mg/m ³)		检测标准及方法				标准限值 (mg/m ³)	检出限 (mg/m ³)
		一楼北宿舍	一楼南宿舍	三楼多媒体教室	一楼多媒体教室		
六楼北宿舍 2	0.038	0.042	0.038	0.045	0.048	0.01	0.07
0.016	0.004	0.011	ND	0.015	0.017	0.0015	0.06
0.018	0.016	0.021	ND	0.013	0.021		0.15
0.015	0.020	0.018	ND	0.015	0.019		0.20
0.264	0.283	0.245	ND	0.234	0.259	0.0005	0.45

示未检出, 标准限值依据民用建筑工程室内环境控制规范 GB/T 50325-2020

以下空白

